

FICHA TÉCNICA

Tableros Eléctricos ATX Para Sistemas de Red Contra Incendio

Cumpliendo los estándares internacionales de la norma **NFPA20.10** y nacionales **NTC2050** SEC.695 y **RETIE 20.28**.





ATX1ECI7.52JKSN

Tableros para Sistemas de Red Contra Incendio
JOCKEY NFPA20 | 220 VAC




Referencia	Regulación Protección	Datos de la bomba principal NTC2050			Tamaño (mm) Cofre / Celda
		Hp	Kw	Plena Carga	
ATX1ECI7.52JKSN	20 - 25	7.5	5.5	21.6	500x300x250

Composición

- ▶ Arrancador directo de la bomba
- ▶ Controlador para señal analógica
- ▶ Línea de sensado integrada en el tablero
- ▶ Elementos de mando y control
- ▶ Accionamiento de bloqueo en puerta

Siglas

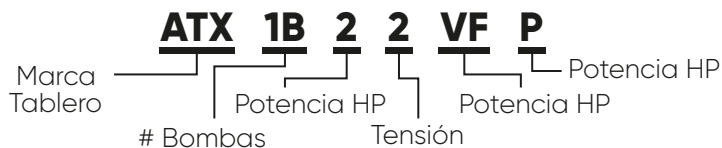

Escanea el código QR para descargar nuestra lista de precios.




Jockey NFPA20

El tablero para el control de la bomba jockey de los sistemas de red contra incendio.



Dimensiones

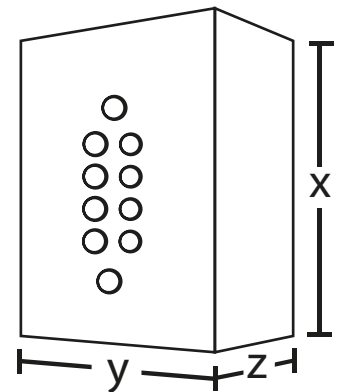

Medidas del cobre en mm
x= 500 y= 300 z= 250



Info

Visítenos en Bogotá, Colombia, Carrera 31A N° 9-52, llámenos al PBX 756 3496 ó Whatsapp +57 313 886 5923 ó escribanos a comercial@automex.com.co

Advertencias

Somos Certificados

RETIE ✓



- ▶ Antes de efectuar cualquier operación de instalación o mantenimiento, el controlador debe estar desconectado de la fuente de alimentación.
- ▶ No abra la puerta durante el funcionamiento del tablero.
- ▶ No coloque cables, filamentos barra de metal, etc en el controlador.
- ▶ No riegue agua u otro liquido sobre el tablero.

Precauciones



- ▶ Las conexiones eléctricas e hidráulicas deben ser realizadas por personal y material calificado.
- ▶ Nunca conecte la alimentación de VAC a los terminales de salida U/V/W.
- ▶ Asegurese de que el motor, controlador y demás elementos tengan el mismo voltaje.
- ▶ No instale el controlador en las siguientes condiciones:

